



# ATTESTAZIONE SISMICA – Allegato 1


Modifica n.01

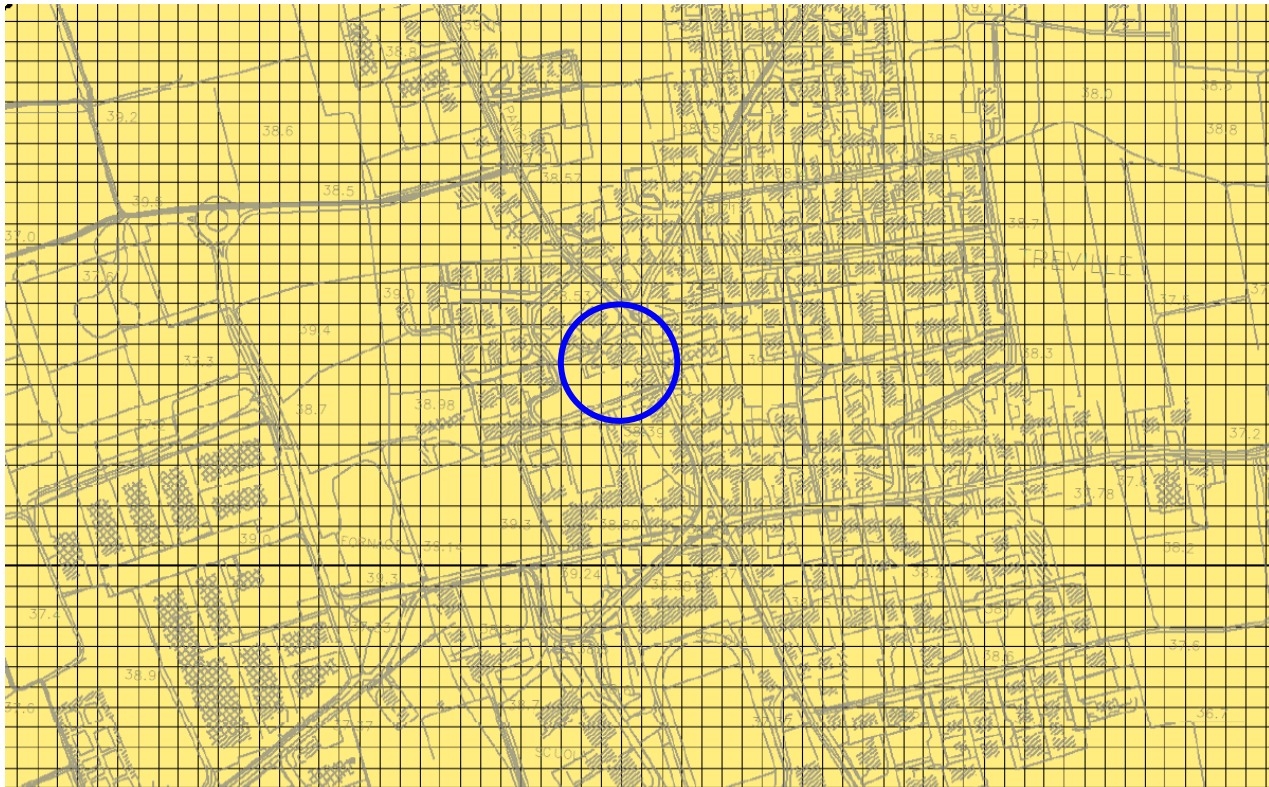

Modifica n.02

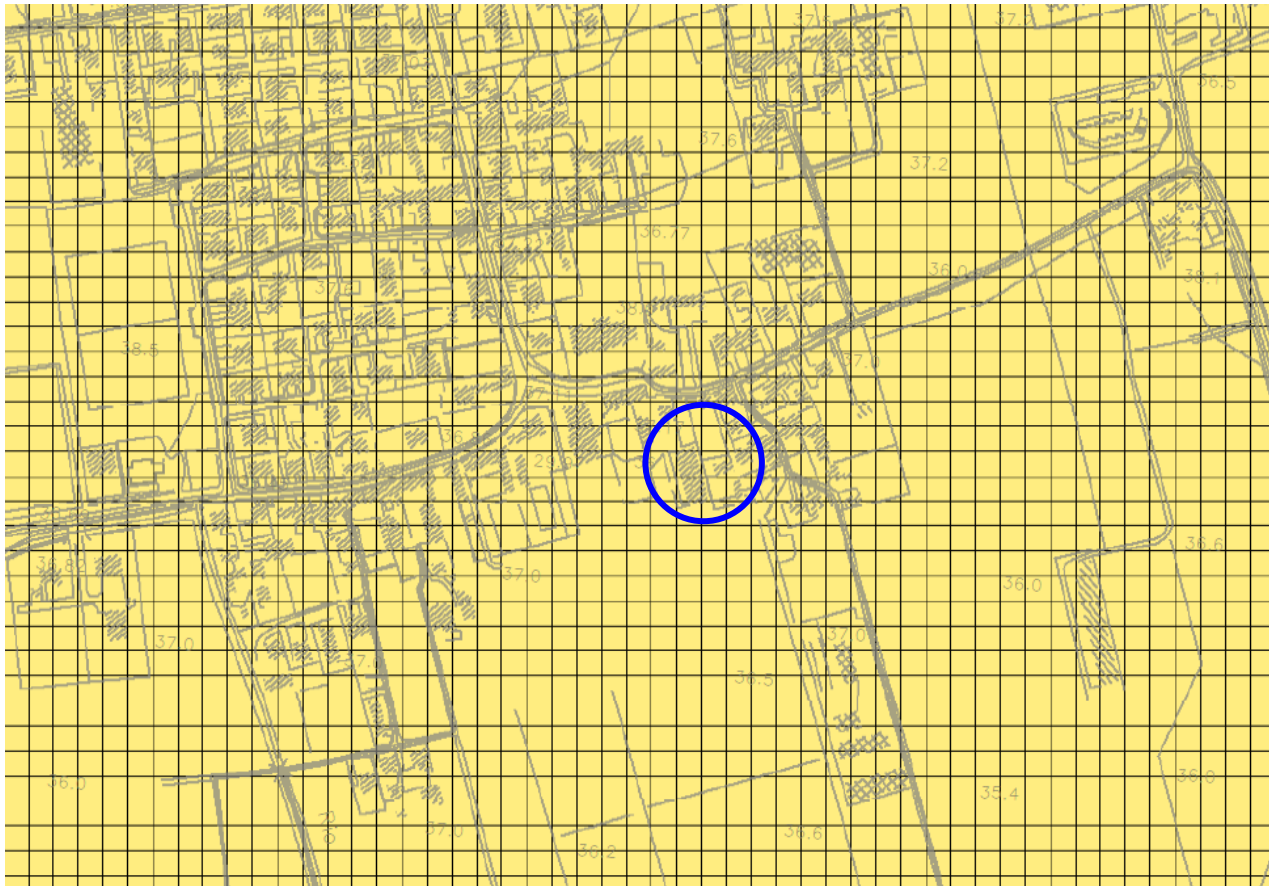



### Modifica n.03

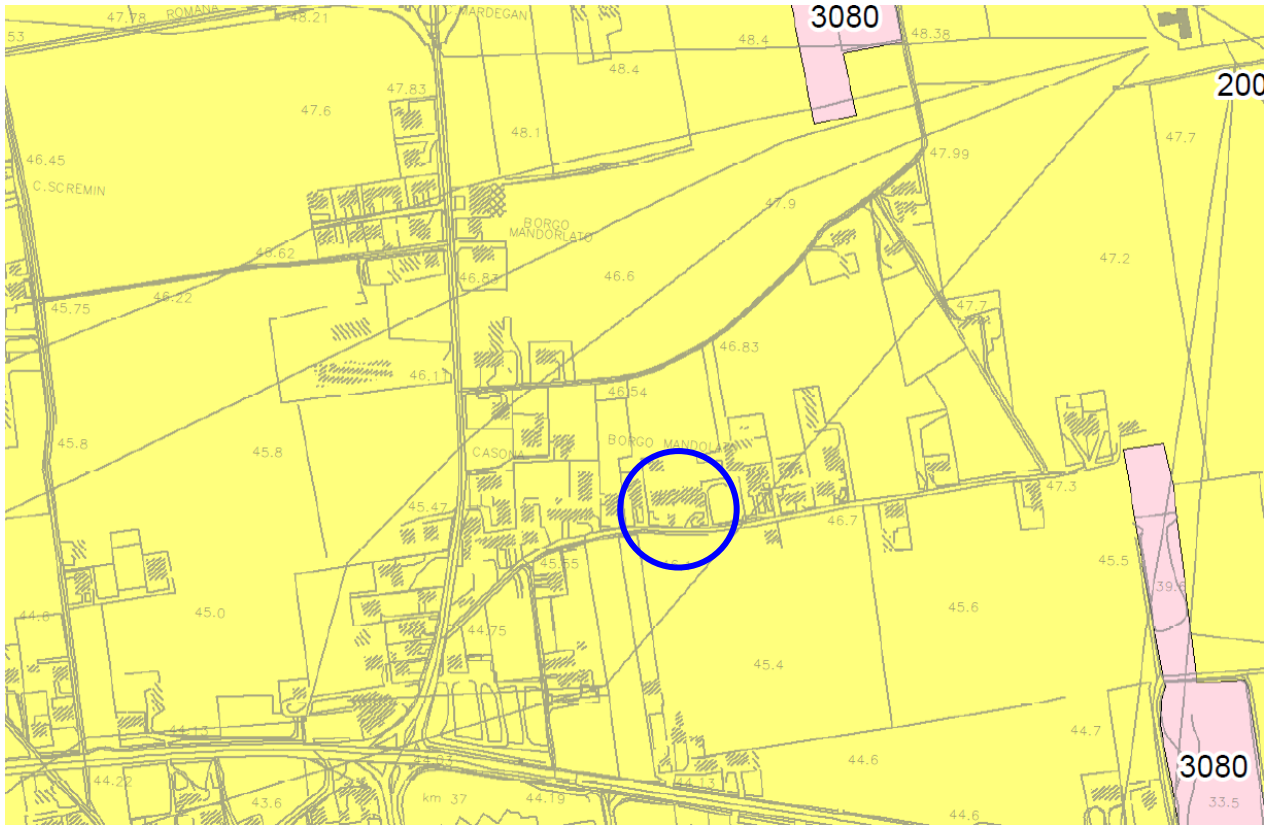


### Legenda


Zone stabili suscettibili di amplificazione locale


 FA = 1.1 - 1.2


 FA = 1.3 - 1.4

### Zone di attenzione per instabilità

 FA = 1.1 - 1.2

 FA = 1.3 - 1.4

 Zona di attenzione per sovrapposizione di instabilità differenti

 Zona di Attenzione per cedimenti differenziali

Dalla sovrapposizione delle aree oggetto di Variante con la Carta di Microzonazione Sismica di II° livello, si evince che i seguenti *manufatti incongrui* ricadono:

- 1) All'interno delle *Zone di attenzione per instabilità*, in classe FA = 1.1 – 1.2
- 2) All'interno delle *Zone di attenzione per instabilità*, in classe FA = 1.1 – 1.2
- 3) All'interno delle *Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali*, in classe FA = 1.1 – 1.2

Treviso, marzo 2023

